



Informace o záměru v území a o podání žádosti o územní rozhodnutí (podle §87 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon)

Investor:

E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
zastoupená na základě plné moci společností

ENERGOTIS, s.r.o., Žižkova 5, 787 01 Šumperk, IČ: 64611728

Předmět územního řízení:

Rekonstrukce vedení 110 kV V525 Boskovice - Blansko

Účelem stavby je rekonstrukce stávajícího vedení vvn 110 kV vybudovaného počátkem 60-tých let minulého století, spočívající ve výměně stožárů, vodičů a izolátorů. Vedení propojuje transformovny 110/22 kV Boskovice a Blansko. Rekonstrukcí vedení nedochází ke změně trasy, lomové body zůstávají zachovány.

Parcelní čísla dotčených pozemků:

k.ú. Blansko: 491/1 (ZE 500/1), 415 (ZE 467), 404/1 (ZE 405), 377/3, 377/1 (ZE 377/1), 324/1 (ZE 324), 319, 312/1 (ZE 312/1), 1315/1 (ZE 1315/1), 1327/40, 1280/1 (ZE 1280), 1280/1 (ZE 1269/1), 1217/1, 1175/2 (ZE 1175/2), 1075/1 (ZE 1071/1), 1075/1 (ZE 1096)

k.ú. Dolní Lhota: 591/41, 590/9, 589/8

k.ú. Ráječko: 2000, 1984, 1953, 1428/1 (ZE 1445/1), 1428/1 (ZE 1455/6)

k.ú. Spešov: 268/37, 268/59, 520/40, 522/64, 522/265

k.ú. Rájec nad Svitavou: 2108/37, 2108/36, 2107/32, 2107/18

k.ú. Jestřebí: 994/120, 994/106, 994/189, 900/112, 900/90, 900/59

k.ú. Černá Hora: 1658/123, 1658/155, 1658/165, 1658/5, 1658/301, 1236/2

k.ú. Bořitov: 1783/1 (ZE 1800), 1783/1 (ZE 1769), 1476/1 (ZE 1499), 1393/1 (ZE 1378), 1360 (ZE 1360), 1338/1 (ZE 1332), 1338/1 (ZE 1324)

k.ú. Lysice: 2404/1 (ZE 5501), 2404/1 (ZE 5472), 2410 (ZE 5469), 2426/1 (ZE 5373), 2426/1 (ZE 5355), 2426/1 (ZE 5339), 2430/1 (ZE 5304), 2430/1 (ZE 5301), 2430/1 (ZE 5299), 2516

k.ú. Voděrady u Kunštátu: 777 (ZE 786), 800 (ZE 793), 800 (ZE 806), 390/1 (ZE 409/1), 390/1 (ZE 433)

k.ú. Sebranice u Boskovic: 963/1 (ZE 951), 948/1 (ZE 948), 948/1 (ZE 948), 930/3 (ZE 940), 881/1 (ZE 1558), 881/1 (ZE 884/7)

k.ú. Skalice nad Svitavou: 245/6 (ZE 241), 245/6 (ZE 238/9)

k.ú. Svitávka: 1885/49, 1705/1 (ZE 5551), 1705/1 (ZE 5533), 1705/1 (ZE 5505), 1156/1 (ZE 1096), 1021/1 (ZE 1031), 1060/3 (ZE 1045)

k.ú. Chrudichromy: 266/17, 292/29, 292/3, 306/1, 329/11, 331/1, 340/10

k.ú. Boskovice: 3142/20

Posouzení vlivu na životní prostředí:

Záměr stavby byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č.100/2001 Sb. Na základě zjišťovacího řízení vydalo dne 27.10.2009 Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 závěr, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č.100/2001 Sb. (č.j. 81905/ENV/09).

STRANA: 1 z 2

Veřejné ústní jednání k územnímu řízení:

Místo, datum a čas: Městský úřad Blansko, stavební úřad, nám. Republiky 1, 3.patro, jednací místnost (č.dv. 318), dne 3.září 2010 (pátek) v 9:30 hodin

UPOZORNĚNÍ:

Námítky, závazná stanoviska a připomínky mohou účastníci řízení, dotčené orgány a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

V Šumperku 30.7.2010

V zastoupení E.ON Česká republika, s.r.o.



ENERGOTIS, s.r.o.

Ing. Karel Slončík

Manažer sekce elektrizační soustavy

ENERGOTIS, s.r.o.


Žižkova 5 -4-
787 01 Šumperk
IČ: 64611728 DIČ: CZ64611728

Příloha: Grafické znázornění záměru v mapě - situace stavby a výkres stožáru typu „Soudek“



Vedení 110 kV V525 Boskovice – Blansko

Přehledná situace M: 1:50 000

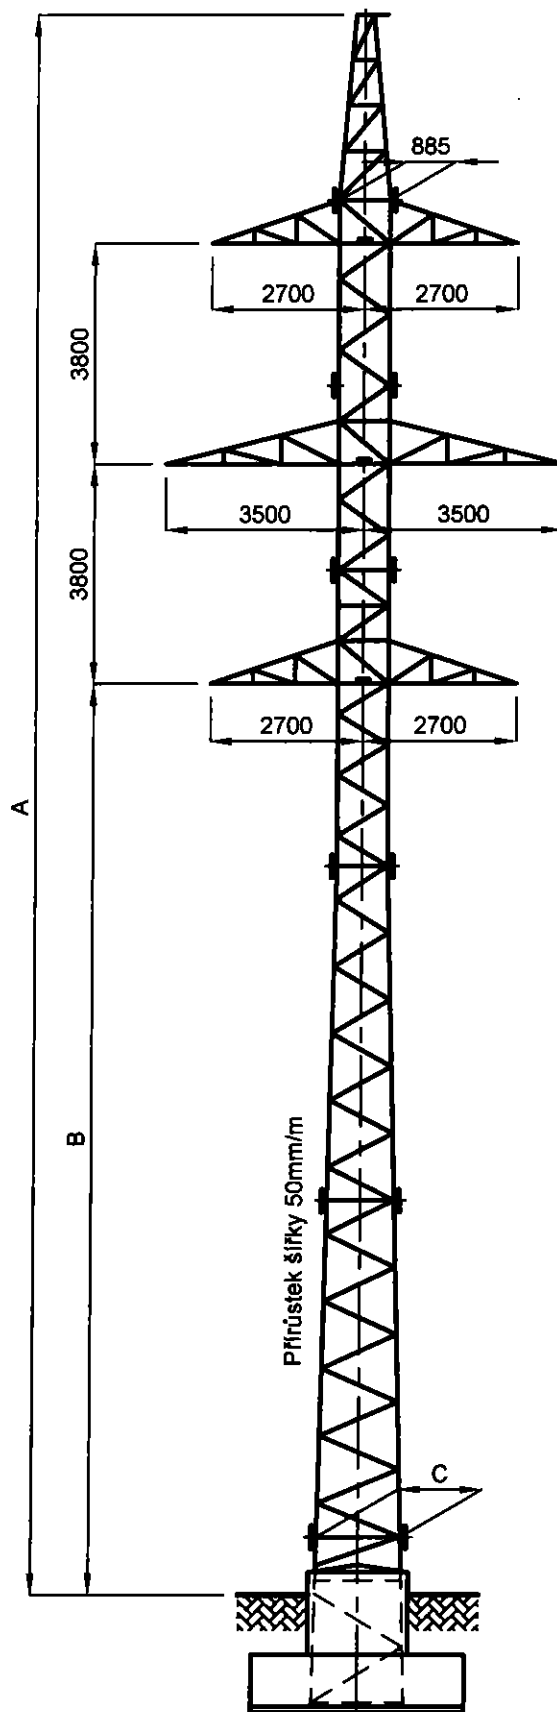

rozměr	zvýšení stožáru				
	+0	+3	+6	+9	+12
A	27 600	30 550	33 500	36 450	39 400
B	16 000	18 950	21 900	24 850	27 800
C	1 475	1 623	1 770	1 918	2 065

datum : únor 2009

